

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2023г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2023г.

Техническое задание № 111

На выполнение работ: Переустройство металлической лестницы в осях 30 / Е/Е/2 на отм. 0.000 в здании «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «РПРЗ»

1. Общие требования:

1.1. Работы выполнять согласно ведомости объемов работ (приложение №1) и планировки объекта (приложение №2).

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям Постановлением Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521 , перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СНИП 2.03.13-88» «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 70.13330-2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СНИП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. Выполнение работ в действующем производстве.

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ:

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНИП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

5.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

5.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

5.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

5.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

6. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

6.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате. В случае обнаружения не оформления акта на скрытые работы будут остановлены для переделывания выполненных без освидетельствования работ.

Приложения:

1. ВОР № 1

1 лист.

2. Планировка КПК

1 лист.

Главный механик

И.В. Секач

Зам. главного механика

Г.В. Скрипников

Вед. Инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

"Утверждаю"
Главный механик ООО "РПРЗ"
И.В. Секач
" " " " 2023г

Ведомость объемов работ № 1

на ремонт объекта: здание «Кузнечно-прессовый корпус», Литер БО, инв. № 344, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 х

Переустройство металлической лестницы в осях 30 / Е-Е/2 на отм. 0.000
на основании визуального осмотра установлено:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Демонтаж металлической лестницы в осях 30 / Е-Е/1	шт	1,00	
2	Монтаж металлической лестницы в осях 30 / Е/1-Е/2	шт	1,00	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы Подрядчик осуществляет своими силами, техникой и инструментом.


Вед. Инженер-строитель

Зам. главного механика



Д.В. Темнорусов

Г.В. Скрипников

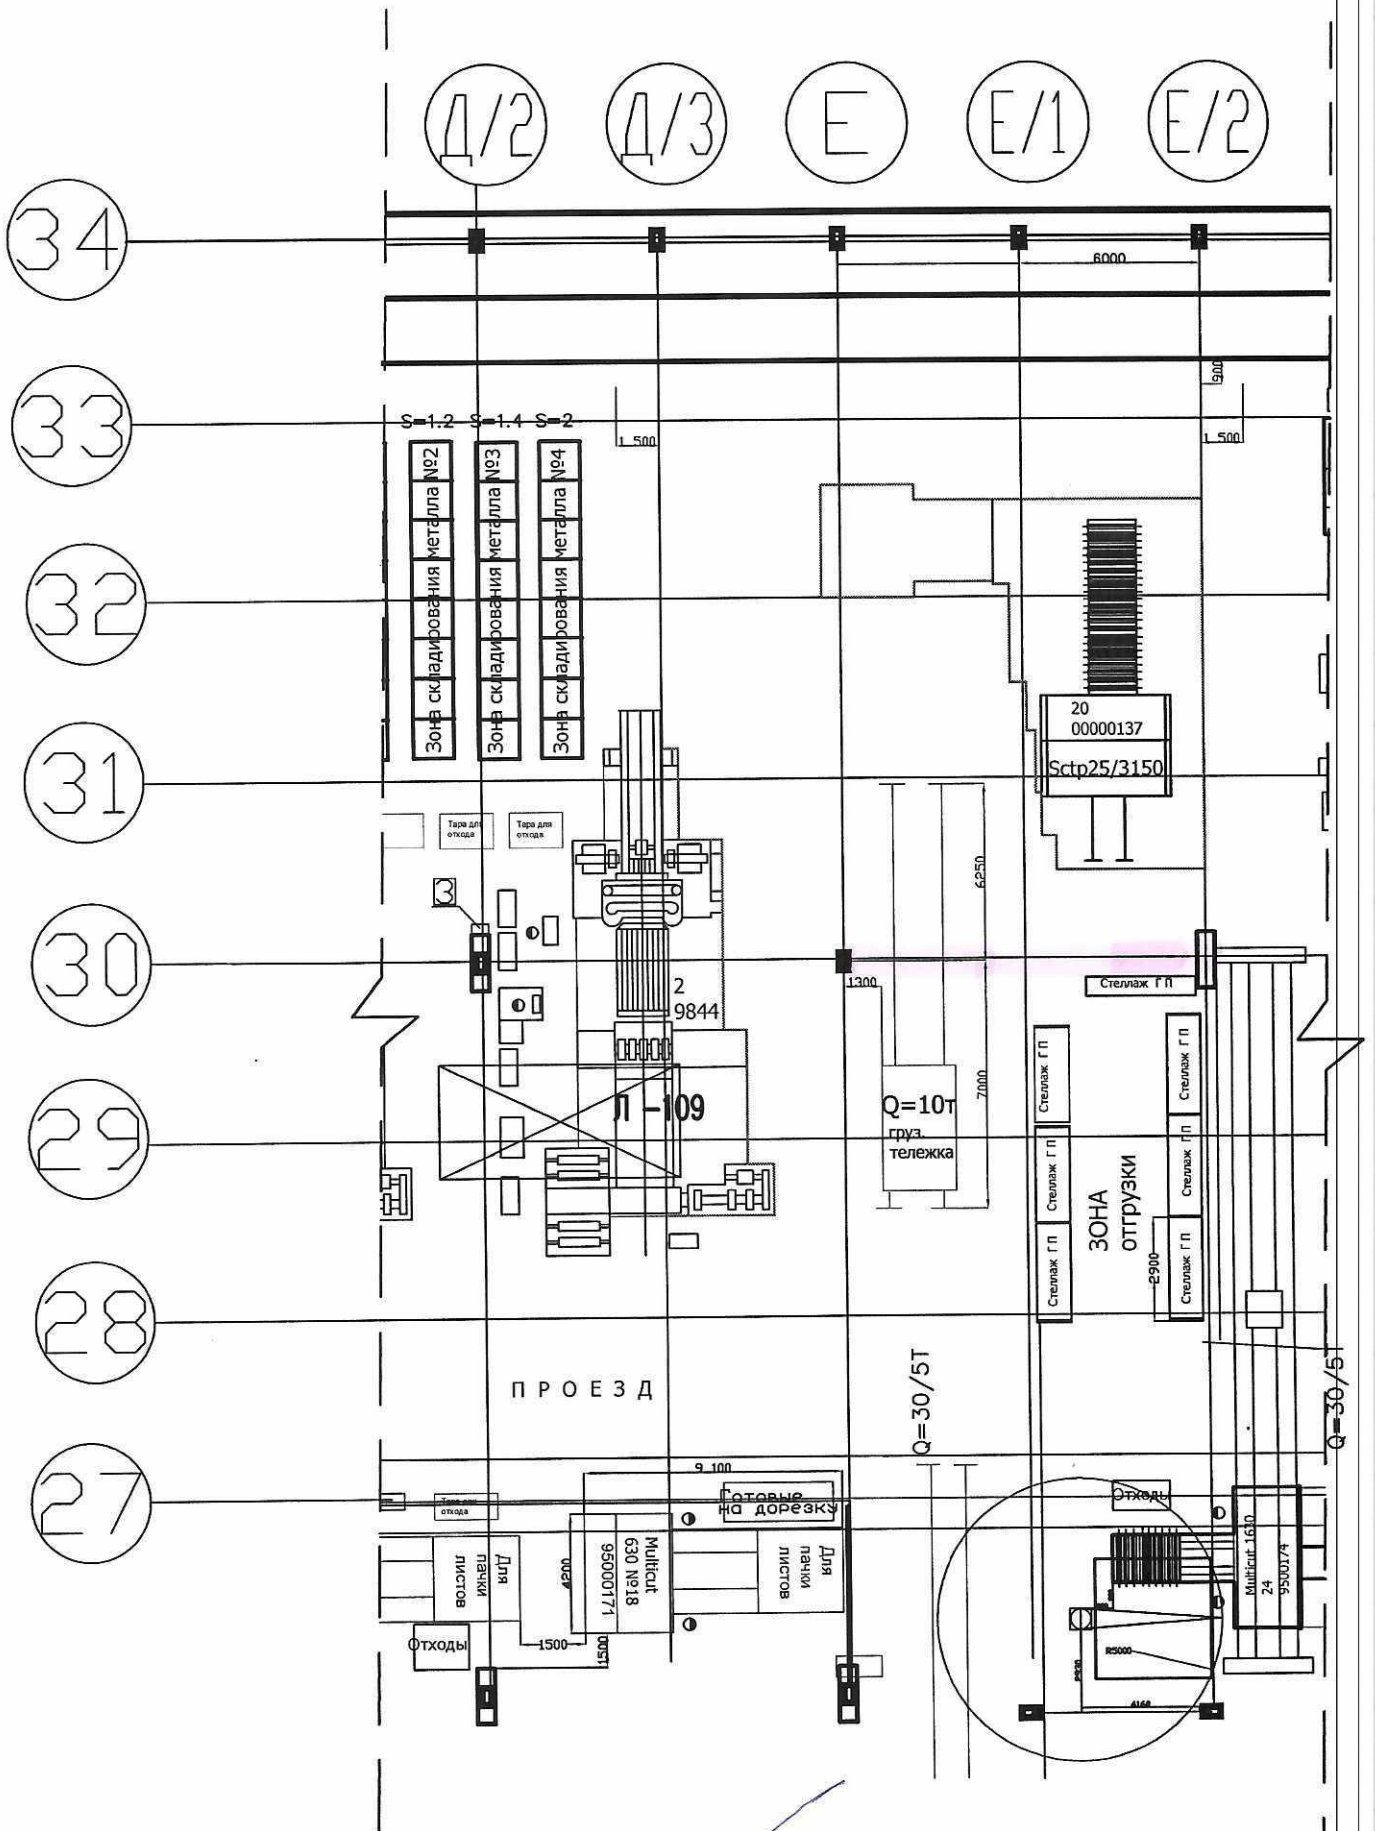

Бессонов Д. В.